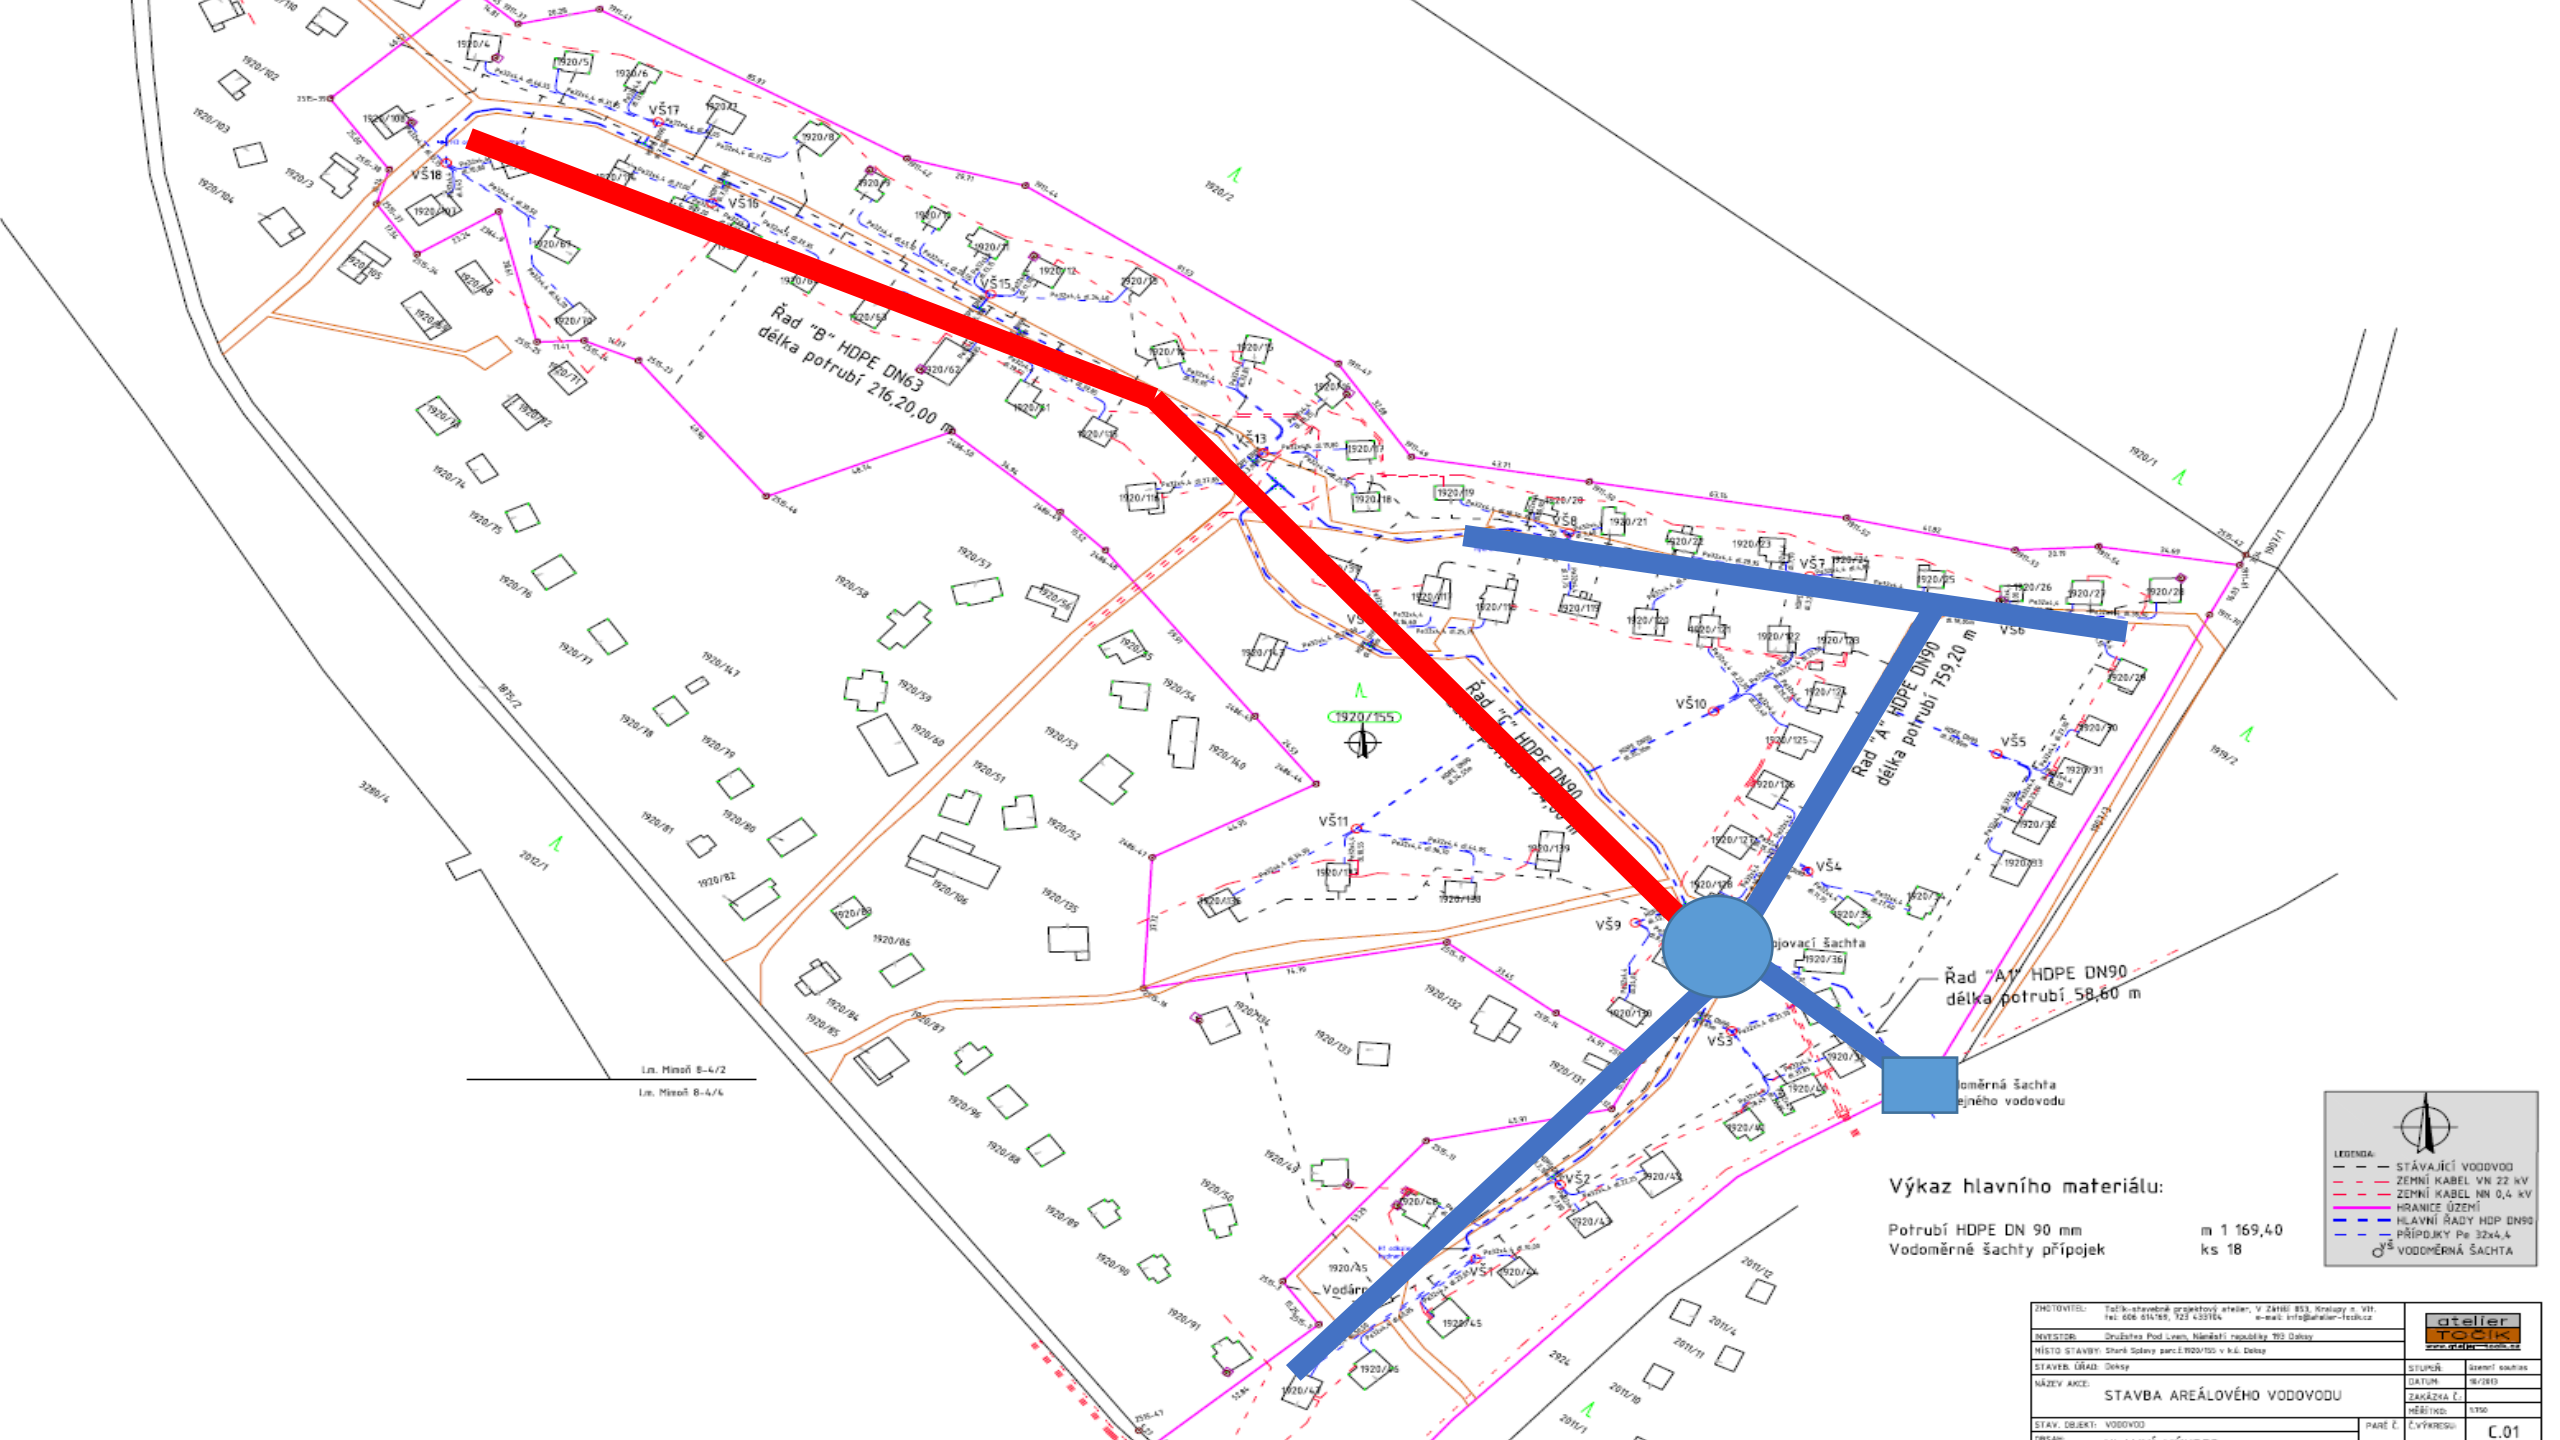
Řad "B" HDPE DN63
délka potrubí 216,20,00 m
Řad "C" HDPE DN90
Řad "A" HDPE DN90
délka potrubí 759,20 m
Řad "A1" HDPE DN90
délka potrubí 58,60 m
1920/155
VŠ1
VŠ2
VŠ3
VŠ4
VŠ5
VŠ6
VŠ7
VŠ8
VŠ9
VŠ10
VŠ11
VŠ13
VŠ15
VŠ16
VŠ17
VŠ18
Vodárn
L.m. Mimoň 8-4/2
L.m. Mimoň 8-4/4
LEGENDA:
STÁVAJÍCÍ VODOVOD
ZEMNÍ KABEL VN 22 kV
ZEMNÍ KABEL NN 0,4 kV
HRANICE ÚZEMÍ
HLAVNÍ ŘADY HDP DN90
PŘÍPOJKY Pe 32x4,4
VŠ VODOMĚRNÁ ŠACHTA
Výkaz hlavního materiálu:
Potrubí HDPE DN 90 mm m 1 169,40
Vodoměrné šachty přípojek ks 18
ZHOTOVITEL: Točík-stavebně projektový atelier, V Zátiší 853, Kralupy n. Vlt. tel: 606 614169, 723 433104 e-mail: info@atelier-tocik.cz
INVESTOR: Družstvo Pod Lvem, Náměstí republiky 193 Doksy
MÍSTO STAVBY: Staré Splavy parc.č.1920/155 v k.ú. Doksy
STAVEB. ÚŘAD: Doksy
NÁZEV AKCE: STAVBA AREÁLOVÉHO VODOVODU
STAV. OBJEKT: VODOVOD
PARÉ Č.
atelier TOČÍK
STUPEŇ: Územní souhlas
DATUM: 10/2013
ZAKÁZKA Č.:
MĚŘÍTKO: 1:750
Č.VÝKRESU: C.01