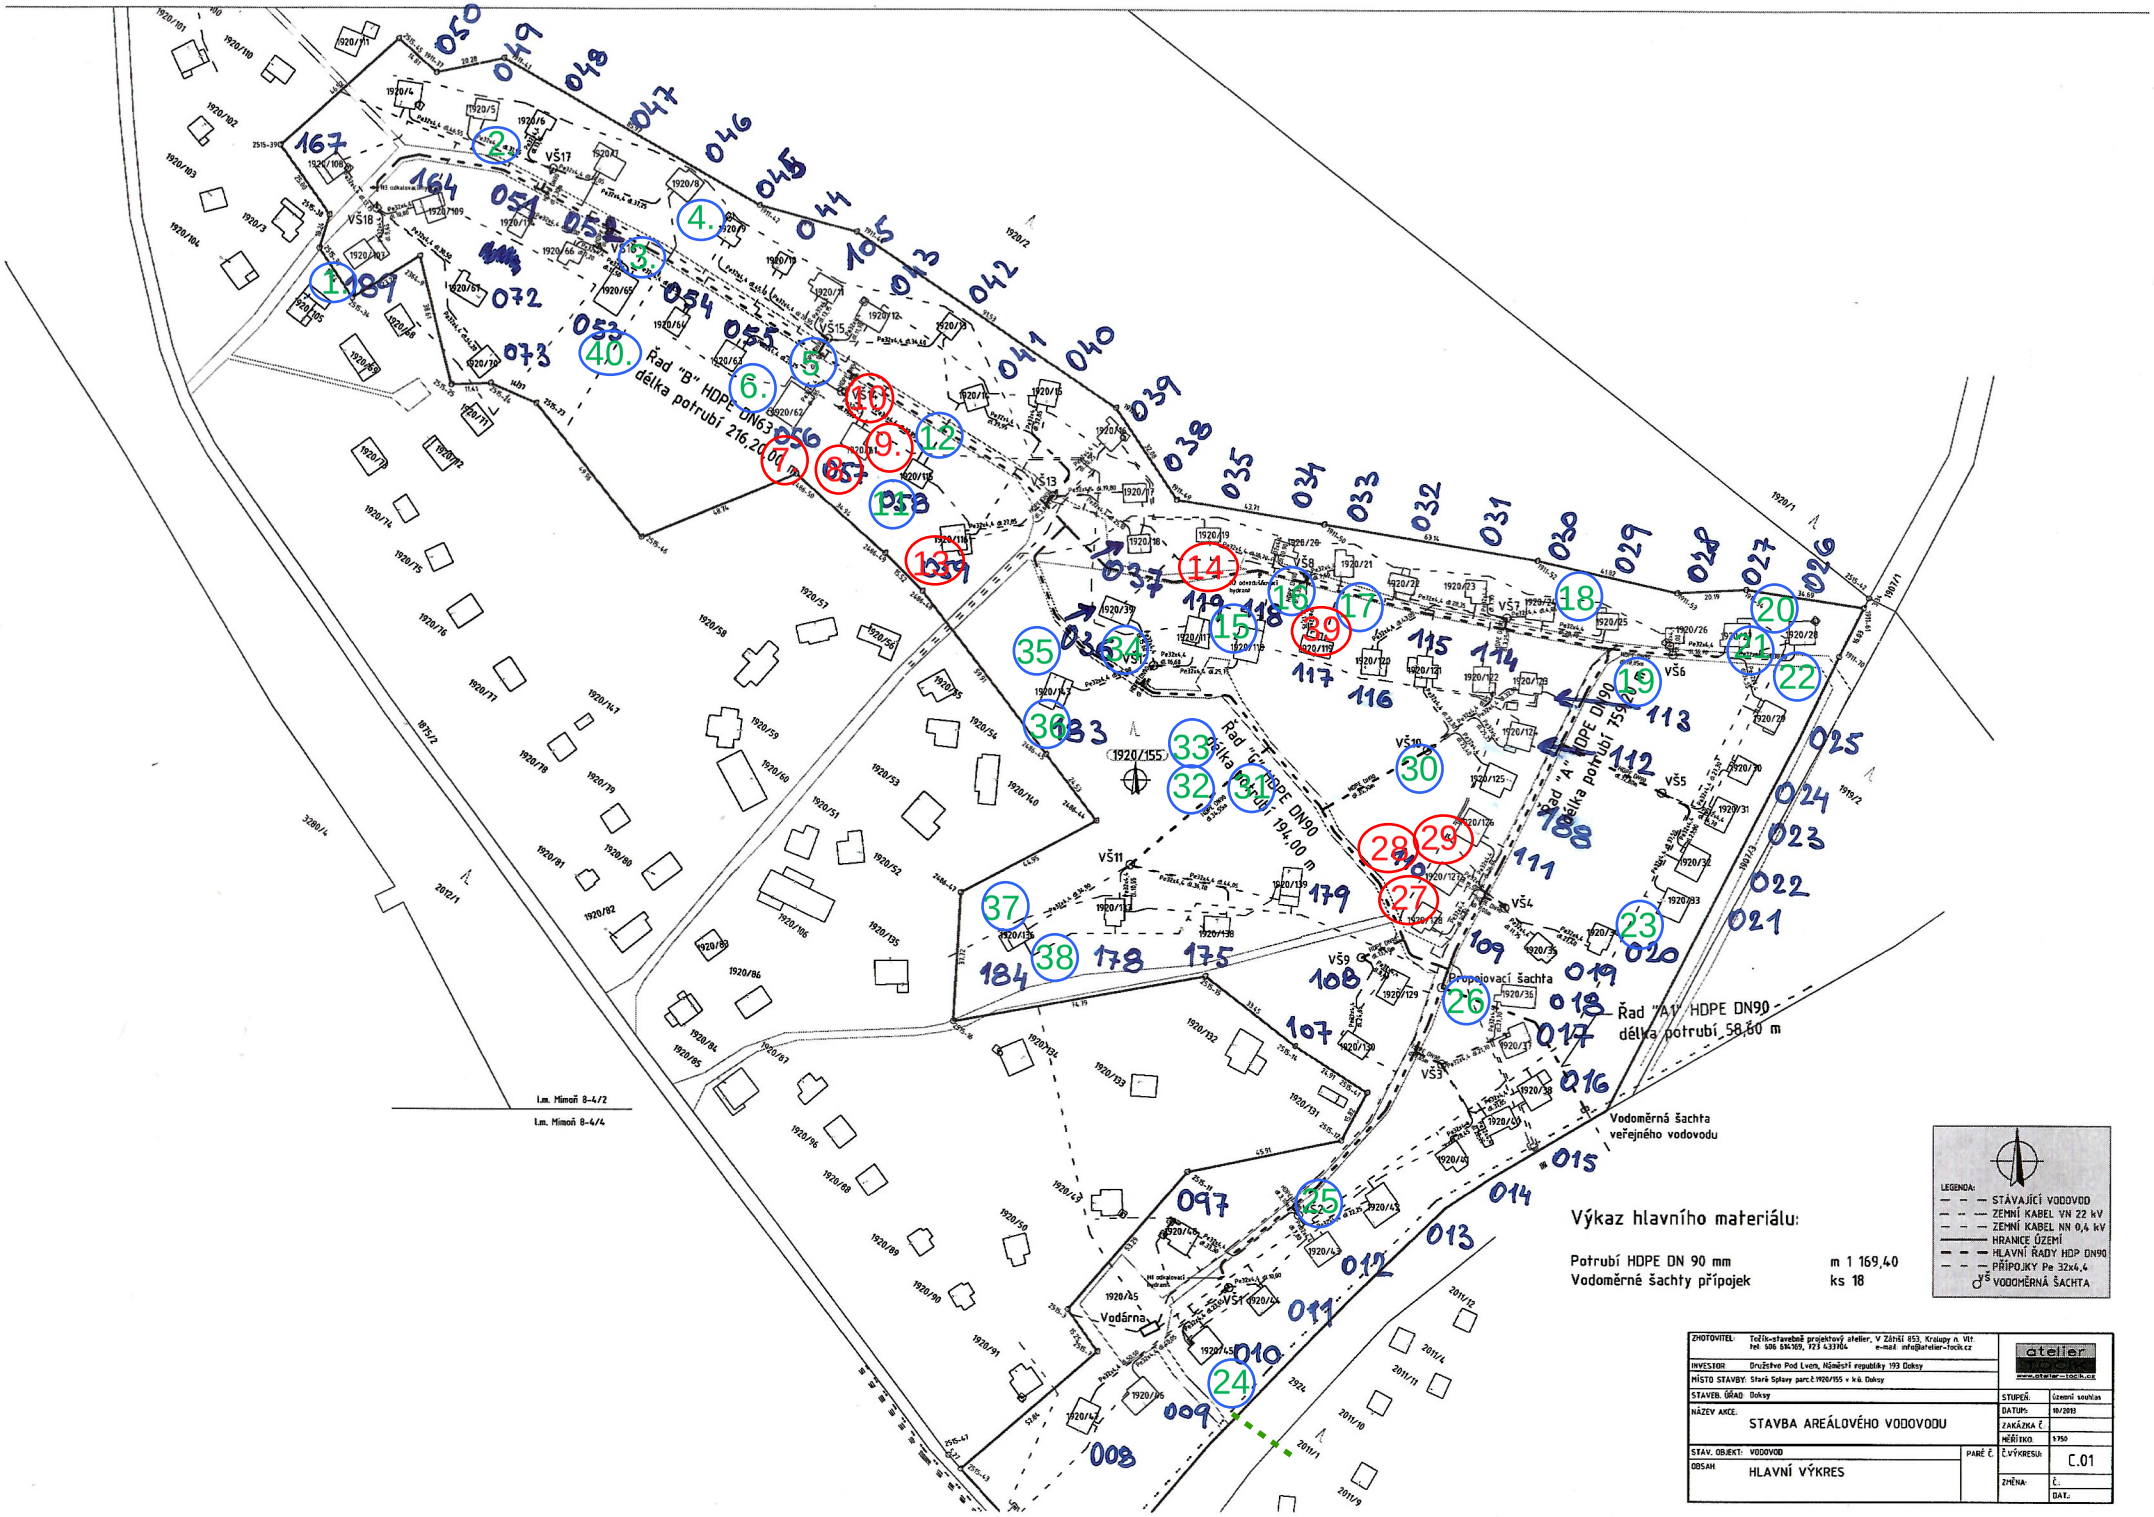

Výkaz hlavního materiálu:

Potrubí HDPE DN 90 mm	m 1 169,40
Vodoměrné šachty přípojek	ks 18

LEGENDA:
- STÁVAJÍCÍ VODOVOD
- ZEMNÍ KABEL VN 22 kV
- ZEMNÍ KABEL NN 0,4 kV
- HRANICE ÚZEMÍ
- HLAVNÍ ŘADY HDP DN90
- PŘÍPOJKY Pe 32x4,4
- VŠ VODOMĚRNÁ ŠACHTA

ZHOTOVITEL:	Ročík-stavebně projektový atelier, V Záhří 853, Kralupy n. Vlt. tel: 606 584 769, 723 433 106, e-mail: info@atelier-rocik.cz
INVESTOR:	Družstvo Pod Lvem, Náměstí republiky 193 Doksy
MÍSTO STAVBY:	Stará Splavy parc.č.1920/155 v k.ú. Doksy
STAVEB. ÚŘAD:	Doksy
NÁZEV AKCE:	STAVBA AREÁLOVÉHO VODOVODU
STAV. OBJEKT:	VODOVOD
OBSAH:	HLAVNÍ VÝKRES
PARÉ Č.	
STUPEŇ:	Územní souhlas
DATUM:	10/2013
ZAKÁZKA Č.	
MĚŘÍTKO:	1:750
Č.VÝKRESU:	C.01
ZMĚNA:	Č. DAT.